

EXPLOSIONSSCHUTZ

VENTILATOREN

EXPLOSION PROTECTION

VANTILATORS

PATLAYICI ORTAMLAR

ICIN VANTILATORLER



ATEX 2014/34/EU KAPSAMIN DA FANLAR VE ILGILI TANIMLAMALAR VE YONETMELIKLER

Konu ile ilgili yasal mevzuat : “ **Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (ATEX 2014/34/EU)** ” de açıklanmıştır.

Makineyi kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz. Patlayıcı ortamlar isyeri ve iscilerin sağlığı için ciddi derecede tehlike arz etmektedir. Bu ortamlar tüm olası önlemlere açık olmalıdır. Kullanıcı üzerinde “Ex” yazılı her ürünü kullanılamaz. Kullanıcı kategorilere, patlama gruplarına, ısı gruplarına ve koruma tiplerine dikkat etmek zorundadır. 01.07.2003 den itibaren imal edilen ve Avrupa’da satılan (yerli veya yabancı) tüm tesis ve aletler ATEX 2014/34/EU talimatına uyumlu olmak zorundadır.

Bir Ex alet yalnızca ex-koruma standartlarına değil diğer geçerli EN normlarına da uygun imal edilmek ve CE kalite belgesi taşımak mecburiyetindedir. Ex korumalı aletlere Avrupa Normuna uyumluluk belgesi alınması mecburiyeti getirilmiştir.

ATEX 2014/34/EU KAPSAMIN DA FANLAR VE İLGİLİ TANIMLAMALAR VE YONETMELİKLER

Patlayıcı ortam nedir, nasıl oluşur, patlayıcı ortamlarda fan seçerken nelere dikkat etmek gerekir, patlayıcı ortamlarda kullanılan fanların markalanması etiketlenmesi ve belgelendirmesi

Patlamanın oluşabilmesi için 3 bileşen gerekir bunlar ; oksijen, yanıcı madde ve enerji kaynağıdır. Bu üç bileşen bir araya gelince patlama olur, aksi takdirde patlama gerçekleşmez. "Patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı gaz, toz ve buharın" havanın oksijeni ile karışıklarında patlayabilmeleri için bir enerji kaynağına ihtiyaç vardır. Bu enerji kaynağı genellikle elektrikli aletlerin ark çıkaran kontakları ve ısınan yüzeyleri olmakla birlikte, enerji birikimi ve biriken enerjinin boşalmasına neden olan tüm kaynaklar tehlikeli ortamı patlatılabilirler.

Örneğin sürtünme dolayısı ile meydana gelen statik elektrik ve yine sürtünerek kıvılcım çıkaran metal parçalar kolaylıkla tehlike kaynağı olabilir.

Patlama olasılığı yaratan baslıca olay ve enerji kaynakları şunlardır:

Elektrik arki ve kıvılcımı: Salterler açılıp kapandıklarında, Elektrostatik olarak yüklü elemanlar desaj olduklarında, kablolar ezilip koptuklarında veya kısa devre olduklarında, Herhangi bir kısa devre anında meydana gelen dengeleme akımı, gibi olaylarda çıkan ark ve kıvılcım ortamı tehlikeye düşürebilir. Elektrikli aletlerin tamamı ya ark çıkardıklarından veya ısı ürettiklerinde her zaman patlayıcı ortamı tehlikeye düşürebilirler. Bu nedenle, patlayıcı ortamlarda kullanılan elektrikli aletlerde azami itina gösterilip gerekli tedbirler alınmalıdır.

Sıcak yüzeyler: (Statik ısı ile patlama) Elektrik aletleri ısınamaları dışında mekanik aletlerin çalışmaları dolayısı ile çıkardıkları ısılar da tehlikeli olabilir. Örneğin sıkışan yatak ve rulmanların aşırı ısınmaları gibi. Bu nedenle patlayıcı ortamda çalışan (yalnızca elektrikli değil) tüm ekipmanlara dikkat etmek gerekir.

Mekanik sürtünme ile çıkan kıvılcım: Hiç kimse patlayıcı gaz bulunan bir ortamda taslama tezgahı çalıştırmaz. Tasın çıkardığı kıvılcım, patlayıcı ortamı tehlikeye düşürebilir. Sürekli kıvılcım çıkaran bir kaynağı patlayıcı ortamdan elimine etmek kolaydır. Buna karşılık, patlayıcı ortamda bulunan bir çelik konstruksiyonda görülmeyen sürtünmeler (rüzgardan çarpışma gibi) meydana gelebilir. Gaz kaçağı olan bir vananın üzerindeki kösebantların rüzgardan birbirlerine çarpması beklenmedik kazalara neden olabilir. Kömür madenlerinde, gazın patlayıcı orana gelmemesine çok dikkat edilir. Havalandırma ile gaz dışarı atılmalıdır. Aksi takdirde patlayıcı kıvamdaki gaz her halükarda patlar. Elektrik aletlerinin çalışıp çalışmaması önemli değildir. Kazmanın, çekicinin, ayakkabı demirinin ucundan çıkan kıvılcımla patlar. Elbisedeki naylon parçaların sürtünmesinden doğan statik elektrikle patlar.

Her nevi statik elektrikleme: Çok tehlike yaratan bir kaynaktır. Akla gelmedik ve düşünmedik yerlerde sorun teşkil eder. Bilhassa kurulu tesislerde bakım dolayısı ile yenileme ve tadilat yaparken bolca yaşanan bir olaydır. Bu nedenle patlayıcı ortamda çalışan bazı tesisler için, sürtünme ile elektrikleşmeyen malzeme temin edilir. Örneğin anti-statik havalandırma vantüpleri, anti statik firen balataları, anti statik konveyör kayışları gibi. Statik elektrikleme, patlayıcı gaz altında çalışan bir tesiste, mühendisleri ugraştıran bir patlama (tehlike) kaynağıdır. Akar yakıt ve yanıcı tozların doldurma ve boşaltma olaylarında da karşımıza çıkan patlama kaynağı yine statik elektriklemedir.

Yukarıdakiler kadar önemli ve sıkça rastlanmamakla birlikte aşağıda sayacağımız olaylar da patlama kaynağı teşkil ederler.

Açık alev sıcak gaz ve akkor haldeki parçacıklar: Örneğin kaynak esnasında etrafa fırlayan akkor haldeki parçacıklar patlayıcı ortamı ateşleyebilir. Bu tip partikeller bilhassa yanıcı tozlar için tehlike arz etmektedirler

Yıldırım düşmesi ve elektrikli hava şartları: Yıldırım çok yüksek enerji içerdiğinden düştüğü yerde yalnızca patlayıcı ortamı ateşleme ile kalmaz, tesiste mekanik tahribata ve yangına neden olur. Elektrikli hava şartları, yani elektrik yüklü bulutlar metal kaplı depolarda (influenz olayı) elektrostatik yüklenmelere neden olur. Örneğin üstü çinko kaplı bir saman deposu veya hububat silosu bu nedenle yanabilir. İyi bir topraklama yapılarak metal yüzeylerin yer yüzü ile aynı potansiyelde olması sağlanır.

ÖRNEK CE KULLANIIMI VE ATEX BELGELİ URUNE AIT ETİKET

	Gurvent Evolution of Ventilators	MODEL : RKD Y 28B/2/50.EX
		CE 2284
Üretim Tarihi	:	12.01.2026
Fan yapısı	:	Patlama Korumalı Radyal Vantilatör
ATEX TIP NUMARASI	:	IEP 16 ATEX 0402 x
CE BELGE NUMARASI	:	IEP 16 ATEX N 406 x
Fan Seri Numarası	:	0.0.0.0
Motor Seri Numarası	:	0.0.0.0
Fan Koruma Sınıfı	:	 II 2G c IIC T4 Gb II 2D c IIIC 135°C Tb
Uygulanan Direktifler		
ATEX 2014/34/EU	EN 14986/2007	EN 60079-0/2012
EN 13463-1/2009	EN 13463-5/2011	
Gurvent Endüstriyel Vantilatör Teknolojileri San.Tic.Ltd.STİ Inonu Mah. 170 Sok. No:35 Ayrancılar İzmir Tel: 02328546444		

ATEX TIP NUMARASI : BAĞIMSIZ KURULUS TARAFINDAN URUNUN ATEX DİREKTİFLERİNE GÖRE TEST EDİLDİĞİNE DAİR TIP NUMARASI

CE BELGE NUMARASI : URUN ÜRETİM STANDARTLARININ CE DİREKTİFLERİNDE OLDUNA DAİR VERİLEN BELGE NUMARASI

Konu 1 : Patlayıcı ortamda kullanılan ekipmanların açıklamaları ve markalamasının anlatımı

Patlayıcı ortamlarda kullanılan ürünler Ex isareti ile belgelendirilmek zorundadır. Bu ürünlerde yüksek güvenlik ve emniyet özelliğine sahiptirler.

Atex Özelliği Tasiyan Ürünlerin Etiketlerinin Açıklamaları

E	Ex	CE	2284		II	2	G	h	IIC	T4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

- 1) E : Avrupa Standartında Sertifikalandırılmış
- 2) Ex : Patlamaya mahal vermeyen ekipman (Explosion-proof)
- 3) CE : CE markalama / Ürün Avrupa Birliği Serbest Ticaretine uygunluk standartlarında üretilmiştir.
- 4) 2284 : ATEX belgesini veren kuruluşun lisanslı gövde numarası
- 5) : Patlayıcı ortama mahal vermeyen ekipman logosu.
- 6) II : Alet Kategorisini Simgeler (Bknz. Konu 2)
- 7) 2 : Zone 1 ve Zone 2 de kullanılabilir Ekipman (Bknz. Konu 3)
- 8) G / D : Patlama sınıfı Gazlı (G) yahut / Tozlu Ortamlar (D) olan ortamlar (Bknz. Konu 4)
- 9) h : Yapısal Güvenlik (Konstruktif güvenlik) - TS EN/IEC 13463-5
- 10) IIC : Ekipmanın kullanılacağı gazların sınıflarını belirler.
- 11) T4 : Kullanılan elektrik motorunun yüzeyinin Max. Isınma derecesini simgeler. Alet yüzey sıcaklık sınıfı olarak açıklanır.

Konu 2 – Ürün gruplarının Alet Kategorileri

GRUP I ALETLER : Grizu bulunabilecek ortamlar, normal çalışma koşullarında toprak altında çalışan, metan gazı ve kömür tozu ihtiva eden hava tasiyan ürünleri kapsar. Bu tip ürünler toprak kayması, göçükler ve çökmelerine karşı daha zorlu koşullara mukavim daha dirençli malzemelerden üretilir. Madencilik sektörü için üretilir.

GRUP II ALETLER : Normal çalışma koşullarında maden sektörü dışında toprak üzerindeki tüm patlayıcı gaz ve toz ortamlarda çalışabilen fanlar

Konu 3 – Fanların kullanılacağı / montaj edileceği ortamın sınıflandırılması (ZON'ların tanımı IEC 79-10 ve EN 50 014 de yapılmıştır) **ZONE 0**: Normal çalışma koşullarında patlayıcı durumlar olusan [olumsa ihtimali yüksek olan] ve olustugu an uzun zaman süren yerler ZONE 0 olarak kabul edilir. Ancak kendinden emniyetli ve a-kategorisindeki sistemler ZONE 0 olarak kullanılabilir. [Ex-ia sertifikalı sistemler]. Açıklama (Resim 1) 'de verilmiştir.

ZONE 1: Normal çalışma koşullarında patlayıcı ortam olumsa ihtimali az olan [veya hiç olmayan], yalnızca arıza ve anormal çalışma koşullarında ve tesadüfen patlayıcı ortamlar oluşabilen veya olumsa ihtimali olan ve yine olustugunda da kısa süren yerler bu gruba girer. Ayrıca kategori rakamlarının sonuna gaz ise G ve toz ise D harfi konulur.

ZONE 2: Normal çalışma durumunda patlayıcı ortam olumsa ihtimali olmayan ve ayrıca arıza, kaza, tamir, bakım gibi hallerde bile patlayıcı ortam olumsa ihtimali çok az olan ve bu gibi durumlarda çok kısa süren [kısa sürme ihtimali olan] yerler ZONE 2 kapsamına girer. Ayrıca kategori rakamlarının sonuna gaz ise G ve toz ise D harfi konulur.

Kategori 1G veya 1D : M1 de olduğu gibi bu kategorideki aletler sürekli ve arada bir olusan patlayıcı ortamda çalışabilecek şekilde dizayn edilirler ve yüksek bir koruma seviyesine sahiptirler. ZON 0 (ZON 20) ortamında rahatlıkla çalışabilecek düzeydedirler.

Kategori 2G veya 2D : Bu kategorideki aletler, normal çalışmalarında olduğu gibi arıza hallerinde de ortamı tehlikeye düşüremeyecek şekilde tasarlanırlar. Etiketlerinde 2G (2D) olan aletler ZON 1 (ZON 21) ortamında rahatlıkla kullanılabilirler.

Kategori 3G veya 3D : Bu kategorideki aletler normal çalışmalarında ortamı tehlikeye düşüremeyecek şekilde dizayn edilmişlerdir. ZON 2 (ZON 22) ortamlarında kullanılabilirler. Üst kategorideki aletler alt kategoride de kullanılabilirler, fakat tersi geçerli değildir. Kategorisi 1 olan bir alet ZON 1 ve 2 de rahatlıkla kullanılabilir. Fakat kategorisi 2 olan bir alet ZON 0 da kullanılamaz.

Konu 4 – Fanların kullanılacağı ortamın belirlenmesi

Patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı nitelikteki gaz, toz veya buharın hava ile karışarak patlayıcı kıvama geldikleri yerlere patlayıcı ortam denir. Patlayıcı ortamın kısa tanımı budur.

G - Gazlı Ortamlar ve Gaz Grupları : Yaygın olarak bilinen patlayıcı gazların en basında, doğal gaz, evlerde kullanılan tüp gaz (LPG) ve kaynak işlerinde kullanılan hidrojen ve asetilen gazları gelir. Önemli patlayıcı gazlar ve özellikleri aşağıdaki tablolarda (Resim 3) görülmektedir. Bu gazlar hava ile karışımlarında patlayıcı hale gelirler ve herhangi bir tetikleme ile (kivılcım) patlayabilirler. Patlama hava ile karışım oranına bağlıdır. Karışımın bir alt ve bir de üst patlama sınırı vardır. IEC ve EN gazları iki patlama grubuna ayırmış ve metan gazını (grizulu madenleri) I gruba dahil etmiştir. Diğer bir söz ile EN maden sanayi ile diğer sanayi dallarını ayırmıştır. "IIB" işaretli cihaz, Grup IIA cihazlarını gerektiren uygulamalarda kullanılabilir. Benzer olarak "IIC" işaretli cihaz, Grup IIA ile Grup IIB cihazlarını gerektiren uygulamalarda kullanılabilir. (TS EN 60079 Sayfa 10 Bölüm 4.2)


- PATLAMA GRUBU I: METAN
- PATLAMA GRUBU II A : Propan, bütan, aseton, kerosen, hexan, trimat, hylamin, vs..
- PATLAMA GRUBU II B : Etilen, karbon monoksit, hidrojen sülfür, etil-, -metil-, -eter, vs..
- PATLAMA GRUBU II C: Hidrojen, Asetilen ve karbon di sülfür

Sıvılar : (Resim 4) Bilinen, "yanıcı parlayıcı ve patlayıcı" sıvıların basında petrol ürünleri gelir (benzin, benzol, mazot, tiner gibi). Yanıcı sıvılar buharlaşarak hava ile karışık patlayıcı ortam oluşturlar. Sıvıların buharlaşması ortam sıcaklığına bağlıdır. Patlayabilecek kıvamda (oranda) sıvı buharı oluşturan en düşük sıcaklığa parlama noktası denilir.

D - Tozlu Ortamlar : (Resim 5) Tozların havanın oksijeni ile karışımı ya "toz bulutu" halinde veya ince tabaka şeklinde mümkündür. Tozlar genellikle ince bir film şeklinde tesis üzerine yapışık şekilde dururlar. Tesisin ısınmasından veya dışarıdan gelen her hangi bir ısı kaynağı ile yanıcı tozun çok küçük bir bölümü akkor hale gelerek patlamaya neden olabilir. Patlayan bu çok küçük porsiyon diğer tozları havaya üfleyerek "patlayıcı bir toz bulutu" olusmasını sağlar. Bu bulut daha da şiddetli patlar ve patlayan bulut yeni toz bulutları oluşmasına yardımcı olacaktır için toz patlaması zincirleme bir reaksiyona ve diğer bir deyim ile "yürüyen bir patlama" Felaketine dönüşebilir. Toz patlamaları gaz patlamalarından çok daha tehlikeli ve tahrip edicidirler. Katı maddelerin, lif, yonga, kırıntı veya toz şeklinde olanları tehlike arz etmekte ve patlayıcı ortam oluşturmaktadır. Çekirdek büyüklüğü yaklaşık 500 µ altında olan ve B havada belli bir süre süzülen katı maddeler toz olarak kabul edilmektedir. Toza karşı koruma : EN 50281, IEC 61241 Bilinen koruma yöntemleri toz için aynen geçerlidir. Yalnız etiketlerde D harfi ile toza karşı korundukları belirtilir. Tozlarla ilgili Avrupa normu EN 50281-1-1, EN 50281-4, -5, -6 ve IEC normu IEC 61241-1-1, IEC 61241-4, -5, -6 olup, bilinen koruma yöntemlerinin geçerli standartlarının yanı sıra bu standartlara da dikkat edilmesi gerekir

Konu 4 – Patlama sıcaklıklarının sınıflandırılması (Resim 2)

Patlayıcı gazlar bir kıvılcım ile patlayabildikleri gibi, ortamdaki aletlerin yüzey sıcaklıklarından da ateş alabilirler (statik patlama). Örneğin metan gazı 650 °C'de patlar. Bu nedenle kullanılan elektrik ve mekanik teçhizatların yüzey sıcaklıklarına da dikkat edilmelidir. Konunun uzmanları dikkat edilmesi gereken ısı gruplarını tarif etmişler ve bu ısı grupları standartlarda da yerini almıştır. Isı grupları tayin edilirken emniyet faktörü de dikkate alınarak gerçek ateş alma sıcaklıklarının biraz altında tarif edilmişlerdir. Örneğin metan gazının patlama sıcaklığı 450 °C olarak verilmiştir. En zor ateş alan gaz metandır, diğerleri daha düşük sıcaklıkta da patlarlar

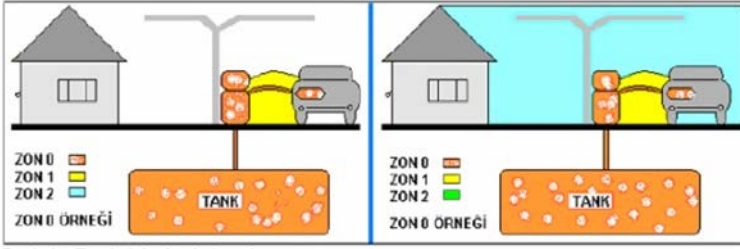

RESİM 1

	T1	T2	T3	T4	T5	T6
I	Metan					
IIA	Aseton Etanlar Etilaseton Amonyaklar Benzol Asetik asit Karbon monoksit Metanol Propanlar Toluenler	Etil alkol I-amil asetatlar n-bütanlar n-bütıl olkol	Petrol Mazot Uçak benzini Foil oil n-heksanlar	Aset aldehyitler Etil eter		
IIB	Şehir gazı	Etilen				
IIC	Hidrojen	Asetilen				Karbon-di sülfid

RESİM 3

IA	Dietil eter, etilen oksit, bazı hafif ham petroler
IB	Araba ve uçak benzinleri, toluen, lakuer, lakuer tiner
IC	Kısılen, bazı boyalar, solvent tabanlı bazı çimentolar
II	Mazot (diesel yakıtı), boya tineri
IIIA	Evlerde kullanılan yakıtlar, fuel oil ve kalorüfer yakıtı gibi
IIIB	Yemeklik yağlar, yağlama yağları ve motar yağları

RESİM 4

Kullanılan Elektrik Motorları ve Koruma Tipleri:

(d)Tipi Koruma: Alev sızdırmaz koruma (FLAMEPROOF) EN 50018, IEC 60079-1, TS 3380

Patlayıcı gaz, flans ve kapak aralıklarından her an içeri sızabilir ve yol verme esnasında çıkan elektrik arkı bu gazı patlatabilir. D-tipi muhafaza öyle yapılmıştır ki, muhafazanın içersinde patlayan gaz, dış kısımda hazır bekleyen ve patlama kıvamında olan gazı ateşleyemez. Yani içerdeki alev dışarı sızmaz. Bu nedenle, ALEV SIZMAZ KORUMA olarak adlandırılır.

(e) Tipi Koruma: Arttırılmış Emniyet (INCREASED SAFETY) EN 50019, IEC 60079-7, TS 3385

Arttırılmış emniyet anlamına gelir. Normal çalışması icabı ark çıkarmayan fakat buna rağmen patlayıcı ortamı tehlikeye düşürmemesi için ilave önlem alınan bir uygulamadır. Kısaca aygıtın emniyeti bir miktar daha artırılır. Bu anlamı ile yol verici ve devre kesici gibi ark çıkaran aletlerde uygulanamaz. Klemens kutuları, kablo bağlantıları, sincap kafes asenkron motor ve küçük transformatör gibi normal çalışmaları esnasında ark çıkarmayan ve tehlikeli derecede ısınmayan aletlerde uygulanabilir. Bu aletlerde ancak arıza veya yanlış kullanım esnasında ark çıkma ihtimali vardır. Bu nedenle e-tipi korunmuş bir motorun sargıları içersine termostat yerleştirilir. Isı belli bir dereceye gelince motorun yol vericisi devreyi açarak aşırı ısınmaya müsaade etmez.

(n) Tipi Koruma: Ark Çıkarmaz (NON SPARKING) EN 50021, IEC 60079-15

(non-sparking) Ark çıkarmaz anlamına gelir, normal çalışmalarında ark çıkarmayan aletler bu tip koruma yöntemi ile patlayıcı ortama karşı korunabilirler. Bilinen "Ex-e tipi (arttırılmış emniyet) korumanın hafifletilmiş seklidir

- Ex-d tipi korunan motorun gövdesi I.grup gazlarda (metan) 10 atmosfer, II.grup gazlarda ise 15 atmosfer statik basınca dayanıklıdır.
- Sık aralıklarla yol alma olayına Ex-d tipi korunan bir motorda da garanti verilemez, bu tip motorlar da ortamı tehlikeye düşürebilirler.
- Ex-e tipi motorun rotor sıcaklığı da dikkate alındığından ısı grubu yüksek T5 ve T6 tipleri yapılamamaktadır. Bu gibi durumlarda Ex-d tipi motor tercih edilmek zorundadır.
- II. Grup gazlı ortamlarda, salt cihazları patlayıcı sahanın dışına alınır veya araya duvar çekilerek patlayıcı maddelere karşı engel oluşturulur. Yani II. grup gazlı ortamlarda Ex tipi salterlere motorlar kadar ihtiyaç duyulmaz.
- Kablolar:** Ex-koruma olarak, kabloları iki önlem alınır. Birincisi dış kılıfın zırlı yapılarak kesilme, kopma ve ezilmenin zorlaştırılması, ikincisi de yanmanın önlenmesidir. Standartlar EX korumalı sahada hiç yanmayan tip (silikon) kablo şartı kosmamakta, yandıklarında alevi iletmeyecek yapıda olmaları (çra gibi yanmamaları) yeterli kabul etmektedir. İngilizcesi ile "fire resitant" yanmayı geciktirici olmaları yeterli olmaktadır. Kablolar exproof cihazlara bağlanırken, cihazın exproof özelliğini bozmamalıdır. Kablo başlıklarının ayrıca su geçirmezliğine de dikkat edilmelidir. Nemli ve sulu ortamda IP67 ye kadar uygulanabilir. Çogu kez, baslık içersine reçine dökülerek izolasyon ve su geçirmezliği sağlanmaktadır.

ISI GRUBU IEC ve EN	Aletin maksimum yüzey sıcaklığı	Patlayıcı ortamın Patlama sıcaklığı	ISI GRUBU NEC	
T1	450 °C	>450°C	T1	450 °C
T2	300 °C	>300 <450 °C	T2	300 °C
			T2A	280 °C
			T2B	260 °C
			T2C	230 °C
			T2D	215 °C
T3	200 °C	>200 <300 °C	T3	200 °C
			T3A	180 °C
			T3B	165 °C
			T3C	160 °C
			T4	135 °C
T4	135 °C	>135 <200 °C	T4A	120 °C
T5	100 °C	>100 <135 °C	T5	100 °C
T6	85 °C	> 85 <100 °C	T6	85 °C

RESİM 2

TOZ CİNSİ	PATLAMA ISISI BULUT	5 mm film	TOZ CİNSİ	PATLAMA ISISI BULUT	5 mm film
Aluminyum	560°C	>450°C	Polietilen tozu	440°C	melts
Odun kömürü	520°C	320°C	PVC tozu	700°C	>450°C
Linyit kömürü	380°C	225°C	Şeker tozu	490°C	460°C
Kakao	590°C	250°C	Kurum, is	810°C	570°C
Kahve	580°C	290°C	Nişasta	460°C	435°C
Hububat, mısır	530°C	460°C	Toner	520°C	melts
Methyl cellulose	420°C	320°C	Buğday	510°C	300°C
Kağıt lifi, kırıntısı	570°C	335°C	Phenolic resin (reçine)	530°C	>450°C

RESİM 5

ÇOK ÖNEMLİ :

İçeriye emilen, dolayısıyla Vantilatörün içine düşen yabancı maddelerin, Vantilatörün hareket eden parçaları ile çarpışması yüksek bir kıvılcım rizikosunu oluşturmaktadır! Bu sebepten dolayı vantilatörlerin içine parça almaları karşı, dolayısıyla yabancı maddelerin içine düşmesine karşı (en azından koruma türü IP 20) veya dışarıdan gelebilecek mekanik etkilere/ hasarlara karşı korunmalıdır. Mutlak suret ile pislik tutucu filtre kullanılmalıdır.



Yararlanılan kaynaklar

TS EN 60079-0 Nisan 2006 (EN 60079-0/Corr. : 2004 dahil)

Elk. Müh. M.Kemal Sarı / Eylül 2007

IEC 60079-12 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres – Part 12: Classification of mixtures of gasses of vapour with air according to their maximum experimental safe gaps and minimum igniting currents

IEC 60079-14 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres – Part 14: Electrical installations in hazardous areas (other than mines)

IEC 60079-17 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres – Part 17: Inspection and maintenance of electrical installations in hazardous areas (other than mines) IEC

60079-19 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres – Part 19: Repair and overhaul for apparatus used in explosive atmospheres (other than mines of explosives) IEC

60079-20 ISO/IEC DIS 17000 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres – Part 20: Data for flammable gases and vapours, relating to use of electrical apparatus
Conformity assessment – General vocabulary

Üretim Esnasında Uygulanan Direktifler

ATEX 2014 34 EU

EN 14986/2007

EN 60079-0/2012

EN 13463-1/2009

EN 13463-5/2011

Asağıdaki ilgili standartlar yürürlüktedir:

1997+A1 +A2 Patlamaya mahal vermeyen elektriksel ekipmanlar Üretici, yukarıda belirtilen ürünlerin ; asağıda listelenen Makina yönetmeliğinin olduğunu garanti eder.

EN 1127-1 Patlayıcı atmosfer – patlamaya mahal vermeyecek şekilde önleme ve koruma. EN 13463-1:2001 Potansiyel patlayıcı atmosferler için elektriksel olmayan ekipmanlar.

EC Uygunluk Bildirgesi

EC'nin Makina Yönetmeliği- 98/37/EC, Ek II B'de tanımlanan; Bu fan, EC'nin Makina Yönetmeliğine uygun parçalardan önce kullanılmamalıdır.

Asağıdaki ilgili standartlar yürürlüktedir:

EN 61000-6-3 ; Elektromanyetik uyum –
Jenerik Emisyon – Bölüm 1: Evlerde, ofis, dükkan ve benzeri ortamlarda genel gereklilikler.
EN 61000-6-2 ; Elektromanyetik uyum –
(EMC) – Bölüm 6-2: Endüstriyel ortamlarda genel gereklilikler.

Tam teknik dökümantasyon mevcuttur

İlgili Teknik Sorumlu

Gürsel ERACUN

İZMİR TÜRKİYE 01.01.2026

GURVENT ENDÜSTRİYEL VANTİLATÖR
ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM
TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
Ayrancılar Belediyesi / İrinye Mh.156 Sk.No:1
Ayrancılar-TORBALI-İZMİR
Torbali V.D.447 021 2892

BAZI YANICI GAZ VE BUHARLARLA AIT TEKNİK SPESİFİKASYONLAR						
Adı	Formülü	Parlama noktası	Parlama Sınırı		Buhar Yoğunluğu	Parlama Sıcaklığı
		°C	LEL *)	UEL *)	Hava = 1	°C
ALKOLLER						
Metil Alkol (IIA-T1)	CH ₃ OH, metanol	+11	5.5 (6.7)	44-36	1.1	464
Etil Alkol (IIA-T2)	CH ₃ CH ₂ OH, etanol	+13	3.3	19	1.59	363
Propanol (IIA-T1)	CH ₃ CH ₂ CH ₂ OH	-	2.2	14		
ESTERLER						
Ethyl Asitat	CH ₃ COOC ₂ H ₅		2.2	11	EN 50 014:	
ETERLER						
Ethyl Ether	CH ₃ CH ₂ OCH ₂ CH ₃	-40	1.85	48-36	2.56	170
Methyl Ether	CH ₃ OCH ₃		3.4	27		
KARBON HİDRATLAR						
Metan	CH ₄	Gaz	5.0	15	0.55	538
Propan	CH ₃ CH ₂ CH ₃	Gaz	2.1	9.5-10	1.5	450
Bütan	CH ₃ CH ₂ CH ₂ CH ₃	Gaz	1.8	8.4-9.0	2.0	410
Hexan	CH ₃ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₃	-22	1.2	7.4	2.97	233
Heptan	CH ₃ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₃		1.05	6.7		
Asitilen	HC = CH	Gaz	2.5	100	0.91	305
Benzin	(Kurşunsuz)		1.2	7.1		
Jet Benzini	JP – 4		1.3	8		
Nafta	Naphtha		1.7	4.8		
Terebentin	(Neftyağı)		0.7			
KAPALI BİLEŞENLER						
Toluene	CeH ₅ CH ₃	+4	1.2	7.1	3.14	535
Xylene	CeH ₄ (CH ₃) ₂		1.1	6.4		
Ethylene Oxide	CH ₂ OCH ₂		3.6	100		
KETONLAR						
Acetone	CH ₃ COCH ₃	-18	2.6	12.8-13	2.0	535
Methyl Ethyl Ketone	CH ₃ COCH ₂ CH ₃		1.4	10		
İNORGANİK GAZLAR						
Karbon Monoksit	CO	Gaz	12.5	74	0.97	570
Hidrojen Sülfid	H ₂ S		4.0	44		
Amonyak	NH ₃	Gaz	15	28	0.58	630
Hydrojen	H ₂	Gaz	4.0	80-77	0.07	585
Benzen		-11	21.4	7.1	2.77	560
Karbon Disülfid		-30	1.25	44	2.64	102
Etan		Gaz	3.0	12.5	1.0	472
Etil Asitat		-4	2.2	11.4	3.04	460
Metilen		Gaz	2.7	36	0.98	425
Etil Nitrat		+10	4.0	100	3.14	85
Oktan		+13	0.8	6.5	3.9	220
Pentan		-49	1.5	7.8	2.48	285
Petrol		-43	1.3	6	3.5	250-400
O-Xylen		+32	1.0	7.6	3.7	464

EXPLOSION AREA ATEX CHECK LIST

Ex Koruma kullanımı 2014/34/EU ye göre " Patlama Tehlikesi olan ortamlar "
Aygıt Özelliklerinin belirlenmesi için gerekli bilgiler / Cihaz Özellikleri

TARİH :
MÜSTERİ BİLGİLERİ :
TESİSİN ADI :

FAN ATEX KATEGORİSİNİN BELİRLENMESİ (DOKÜMAN 3_3_1 SAYFA 2 – 3 – 4' DE AÇIKLANMIŞTIR)

Alet Dizayn Grubu : ☐ I (Maden) ☐ II (Gazlar)
Alet Patlama Ortamı Sınıfı : ☐ ZONE 1 ☐ ZONE 2 ☐ ZONE 3
Govdenin ıcın Ortam Sınıfı : ☐ GAZ (G) ☐ TOZ (D)
Akışkan yoğunluğu ve sıcaklığı : °C
Gövde Dışı Ortam Sınıfı : ☐ GAZ (G) ☐ TOZ (D)
Alet Dışı ortam sıcaklığı ve yoğunluk : °C
Alet Patlama Grubu : ☐ IIA ☐ IIB ☐ IIC
Alet Yüzey Sıcaklık Sınıfı : ☐ T1 ☐ T2 ☐ T3 ☐ T4 ☐ T5 ☐ T6
Elektrik Motorunun maruz kalacağı sıcaklık : Tmax 40°C Tmax > 40°C °C
Motor Koruma Sınıf : ☐ IP55 ☐ IP56 ☐ IP65 ☐ IP66
Patlayıcı gazın adı :

PROSESS YAPISI VE FAN İŞLETME KOSULLARI

Tesisin Bulunduğu Şehir :
Montaj edilecek yer : ☐ Bina içi ☐ Bina Dışı ☐ Çatı ☐ Gezer Platform
Çalışma Sekli : ☐ Dikey ☐ Yatay ☐ Hareketli
Montaj Kaidesi : ☐ Beton ☐ Çelik ☐ Sandviç Panel
Ortam sıcaklığı (Max) : °C (Min) °C (Max)
Frekans İnverter : ☐ Var ☐ Yok
Topraklama Tesisatı : ☐ Var ☐ Yok
Paratoner : ☐ Var ☐ Yok

ÖNEMLİ NOT : Partikül, boya, demir tozu – pas ihtiva eden hava taşıma vantilatörlerinde emiş kısmına pislik tutucu filtre koymak ATEX direktiflerine göre mecburidir. Aksi taktirde Fanın ATEX özelliği kaybolur. Fan mutlak suret ile Manyetik Termik Yüksek akım şalteri ile korunmalıdır. Çalışan ürünlere her yıl periyodik bakım yapılmalıdır. Ürünlerde Topraklama kablosu (690V – 6mm2) mutlaka topraklama tesisatına bağlı olmalıdır. Exproof ortam eğer 21. bölge (2D toz) Ya da 22.Bölge (3D toz) bölümünde kullanılacaksa Mutlaka titresim izleme cihazı ile kontrol edilmeli ve periyotlar ile izlenmelidir.

**** ALINACAK KORUMA TEDBİRLERİ**

☐ SOFT STARTER ☐ PTC
☐ VİBRASYON SALTERİ ☐ EU3 TIP FİLTRE
☐ TİTRESİM TAKOZU ☐ AYLIK BAKIM
☐ ACİL EMNİYET STOP BUTONU ☐ 3 AYLIK BAKIM
☐ TEL KORUMA (EN 294) ☐ 6 AYLIK BAKIM
☐ HARİCİ KORUMA KABİNİ ☐ G4 TIP FİLTRE
☐ FARK BASINÇ ANALİZÖRÜ ☐ YAGMUR ENGELLEYİCİ
☐ KORUMA MUHAFAZASI (SAPKASI) ☐ BAKIM KAPAGI

ÜRETİCİ FIRMA : GURVENT ENDÜSTRİYEL VANTİLATÖR AR&GE ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ SAN.TİC. LTD.ŞTİ
ATEX TIP NUMARASI : IEP 16 ATEX 0402 X
CE BELGE NUMARASI : IEP 16 ATEX N 406 X

ÜRETİCİ TARAFINDAN UYGULANAN VE TESİS İŞLETMECİSİ TARAFINDAN UYGULANACAK ZORUNLU DİREKTİFLER

ATEX 2014/34/EU EN 14986/2007 EN 60079-0/2012 EN 13463-1/2009 EN 13463-5/2011
ATEX 100a 1999/92/EG ATEX 137 (İŞLETMECİNİN İŞLETMEDE UYMASI GEREKEN KURALLARI)

FAN KATEGORİSİ

** Fan Modeli – Seri Numarası – Üretim Tarihi :

NOTLAR : Elektrik Motoru Bağlantı hataları vb durumlardan dolayı hiçbir suret ile garanti kapsamına dahil değildir.

MÜSTERİ BİLGİLERİ
ATEX SORUMLUSU YETKİLİ AD SOYAD / İMZA / TARİH

ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİ
TEKNİK SORUMLU AD SOYAD / İMZA / TARİH
GÜRSEL ERACUN

** DİŞİNDA KALAN BOS KISIMLARI MÜSTERİ DOLDURMALIDIR.

İŞ BU BELGENİN ÜRETİCİ VE MÜSTERİ TARAFINDAN TANZİM EDİLMESİ VE GEREKLİ SARTLARIN SAĞLANMASININ ARDINDAN BU DOKÜMAN ÜRÜN ATEX BELGESİ OLARAK KULLANILAMAZ